• ZAKAZ UŻYTKOWANIA OBIEKTU Salon, warsztat, lakiernia, magazyn, EV

Ochrona ppoż. Przewodnik zgodności dla firm motoryzacyjnych

Instrukcja ppoż., materiały palne, drogi ewakuacyjne, gaśnice i pojazdy elektryczne: co sprawdza PSP **i dlaczego może zamknąć obiekt.**





Zakaz
użytkowania obiektu decyzją PSP.

art. 82
Kodeksu wykroczeń.

1 raz
w roku – minimum przeglądów sprzętu.

5 standardów | 14 punktów kontroli | Ustawa ppoż. · KW | Dobrze / źle | Czas naprawy

Kontrola PSP → **Decyzja** Nakaz → **Brak poprawy** Zakaz użytkowania → **Obiekt może zostać zamknięty.**

PO CO TEN PRZEWODNIK

Lakiery, paliwo, opony. Ryzyko pożaru stale rośnie.

Państwowa Straż Pożarna kontroluje obiekty, karze grzywną z **art. 82 Kodeksu wykroczeń** i może **zakazać użytkowania** obiektu. Coraz więcej aut elektrycznych oznacza nowe ryzyko.

Ten przewodnik obejmuje 5 standardów ppoż. dla dealerów.

GDZIE POWSTAJE RYZYKO

Instrukcja
Aktualna
POZ-01

Materiały
Szafy ognioodporne
POZ-02

Ewakuacja
Drożne wyjścia
POZ-03

Sprzęt
Przeglądy
POZ-04

EV
Kwarantanna
POZ-05

Ludzie
Szkolenia
POZ-04

KTO EGZEKWUJE

PSP
Państwowa Straż Pożarna
Kontrole i decyzje

Sąd
Wykroczenia
Grzywny

Ubezpieczyciel
Polisa
Warunki i odszkodowania

Prokuratura
Pożary z ofiarami
Sprawy karne

DLA KOGO

Zarząd
Chroni obiekt.

Kierownicy obiektów
Dbają o drogi i sprzęt.

Audytorzy
Sprawdzają jak strażak.

GRZYWNA, NAKAZ, ZAMKNIĘCIE

Zastawione wyjście. Zakaz użytkowania.

PSP karze grzywną z **art. 82 Kodeksu wykroczeń** i wydaje decyzje nakazowe. Przy poważnym zagrożeniu może **zakazać użytkowania** obiektu.

DRABINA KAR

POZIOM 1
Mandat
Na miejscu kontroli.

POZIOM 2
Decyzja
Nakaz usunięcia naruszeń.

POZIOM 3
Grzywna
Kodeks wykroczeń.

POZIOM 4
Zakaz
Użytkowania obiektu.

PRAWDZIWE SPRAWY I FAKTY

KTO	WYNIK	CO SIĘ STAŁO
PSP Decyzje	**Zakaz** użytkowania	Do czasu usunięcia zagrożenia.
Kodeks wykroczeń art. 82	**Grzywna**	Naruszenie przepisów ppoż.
Pożar EV Ryzyko	**Dni** ponownego zapłonu	Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe.

KONTROLA
Mandat
Na miejscu.

DECYZJA
Nakaz
Terminy usunięcia.

A POTEM
Zamknięcie
Zakaz **użytkowania obiektu**.

JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA

Jedna strona na standard. Wszyscy muszą wyjść.

1. **Nagłówek**: kod, obszar, osoba odpowiedzialna, maksymalna kara
2. **Przepisy**: jaki organ i jakie przepisy
3. **Koszt**: kara, inne skutki i prawdziwa sprawa
4. **Dobrze / źle**: ilustracje i sposób audytu

STANDARDY W PRZEWODNIKU: 5

POZ-01	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	Rozp. MSWiA	WYSOKIE	Grzywna + zakaz	30 dni	5
POZ-02	Materiały łatwopalne	Rozp. MSWiA	WYSOKIE	Grzywna + zakaz	Natychmiast	6
POZ-03	Drogi ewakuacyjne	Rozp. MSWiA	WYSOKIE	Grzywna + zakaz	Natychmiast	7
POZ-04	Gaśnice i przeglądy	Rozp. MSWiA	WYSOKIE	Grzywna + zakaz	7 dni	8
POZ-05	Pojazdy elektryczne	Ocena ryzyka	WYSOKIE	Grzywna + zakaz	72 godziny	9

IDEALNY CZAS NAPRAWY · LICZONY OD PRZESŁANIA AUDYTU

Natychmiast	Zatrzymaj od razu · poważne ryzyko lub oczywiste naruszenie	2 std.
72 godziny	Napraw w ciągu 3 dni roboczych	1 std.
7 dni	Napraw w ciągu tygodnia · dokumenty, szkolenia	1 std.
30 dni	Zaplanuj i zamknij w miesiąc · procedury i systemy	1 std.

OCENA PUNKTÓW KONTROLI

ZGODNE

Wszystkie kryteria spełnione w chwili audytu, z zebranymi dowodami.

NIEZGODNE

Któreś kryterium niespełnione w chwili audytu. Zapisz, co widziałeś i kto odpowiada za naprawę.

N/D

Tylko gdy wyklucza to pole „Kiedy dotyczy". Zapisz powód.

Uwaga. Wysokość grzywny zależy od decyzji sądu lub mandatu. Wymagania szczegółowe zależą od kategorii zagrożenia ludzi.

POZ-01 PPOŻ · PSP · STANDARD 01 Z 05

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Obszar **Cały obiekt** | Odpowiada **Kierownik obiektu** | Organ **Państwowa Straż Pożarna**

MAKSYMALNA KARA

Grzywna

Kodeks wykroczeń art. 82

Plus **decyzja nakazowa** i zakaz użytkowania

• WYSOKIE

PRZEPISY

PPOŻ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej · rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków · **Kodeks wykroczeń** art. 82 · Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu

CO SPRAWDZAMY

Obiekt ma aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (salon, warsztat, lakiernia, magazyn), znaną pracownikom.

PUNKTY KONTROLI W AUDYCIE

- P1 Czy jest aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
- P2 Czy obejmuje lakiernię, magazyn i stanowiska EV?
- P3 Czy pracownicy ją znają?

ILE KOSZTUJE NIEZGODNOŚĆ

KARA

Naruszenie przepisów ppoż. to wykroczenie z **art. 82 Kodeksu wykroczeń**, karane grzywną lub mandatem.

POZA KARĄ


Komendant PSP może wydać **decyzję nakazową** i **zakazać użytkowania** obiektu. Pożar z ofiarami to odpowiedzialność karna.

EGZEKWOWANIE W PRAKTYCE

art. 82

Kodeks wykroczeń: kara za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.


✔ DOBRZE

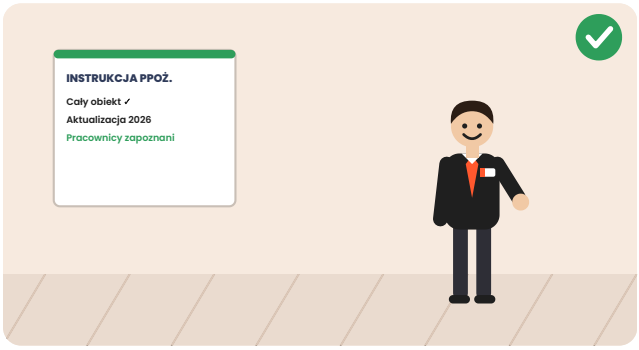

Aktualna instrukcja.

✖ ŹLE

ZAKAZ UŻYTKOWANIA

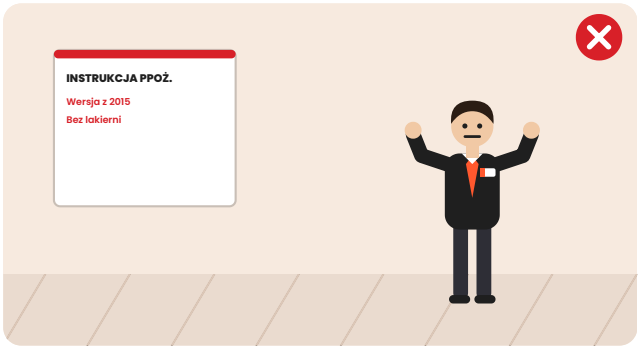

Instrukcja z 2015 r.

CEL

To pierwszy dokument, o który pyta PSP.

NAPRAW W CIĄGU

30 dni

KRYTERIA AUDYTU · ZGODNE, GDY

- Aktualna
- Kompletna
- Znana

JAK NAJLEPIEJ AUDYTOWAĆ

1. Poproś o instrukcję

Dowody: Instrukcja.

NAJGORSZY SCENARIUSZ Grzywna i **decyzja nakazowa**.

POZ-02 PPOŻ · PSP · STANDARD 02 Z 05

Materiały łatwopalne

Obszar **Lakiernia** | Odpowiada **Kierownik blacharni** | Organ **Państwowa Straż Pożarna**

MAKSYMALNA KARA

Grzywna

Kodeks wykroczeń art. 82

Plus **decyzja nakazowa** i zakaz użytkowania

• WYSOKIE

PRZEPISY

PPOŻ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej · rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków · **Kodeks wykroczeń** art. 82 · Przechowywanie materiałów palnych

CO SPRAWDZAMY

Lakiery, rozpuszczalniki i paliwa są w szafach ognioodpornych, w minimalnych ilościach, z dala od źródeł zapłonu.

PUNKTY KONTROLI W AUDYCIE

P1 Czy materiały palne są w szafach ognioodpornych?

P2 Czy ilości na stanowiskach są minimalne?

ILE KOSZTUJE NIEZGODNOŚĆ

KARA

Naruszenie przepisów ppoż. to wykroczenie z **art. 82 Kodeksu wykroczeń**, karane grzywną lub mandatem.

POZA KARĄ


Komendant PSP może wydać **decyzję nakazową** i **zakazać użytkowania** obiektu. Pożar z ofiarami to odpowiedzialność karna.

EGZEKWOWANIE W PRAKTYCE

art. 82

Kodeks wykroczeń: kara za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.


✔ DOBRZE

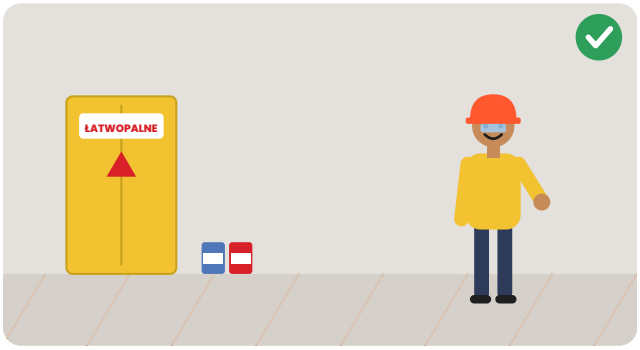

Szafa ognioodporna.

✖ ŹLE

ZAKAZ UŻYTKOWANIA

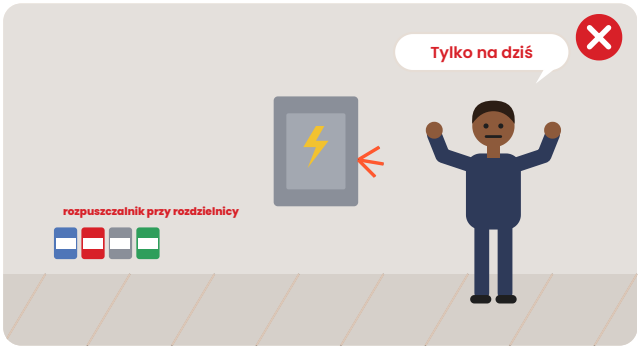

Rozpuszczalnik przy iskrzącej rozdzielnicy.

CEL

Lakiernia to najczęstsze źródło pożaru.

NAPRAW W CIĄGU

◷ Natychmiast

KRYTERIA AUDYTU · ZGODNE, GDY

- Szafy
- Minimalne ilości

JAK NAJLEPIEJ AUDYTOWAĆ

1 Obejdź lakiernię

Dowody: Zdjęcia.

NAJGORSZY SCENARIUSZ Grzywna i **zakaz użytkowania**.

POZ-03 PPOŻ · PSP · STANDARD 03 Z 05

Drogi ewakuacyjne

Obszar **Cały obiekt** | Odpowiada **Kierownik obiektu** | Organ **Państwowa Straż Pożarna**

MAKSYMALNA KARA

Grzywna

Kodeks wykroczeń art. 82

Plus **decyzja nakazowa** i zakaz użytkowania

● WYSOKIE

PRZEPISY

PPOŻ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej · rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków · **Kodeks wykroczeń** art. 82 · Drogi i wyjścia ewakuacyjne

CO SPRAWDZAMY

Drogi ewakuacyjne są drożne, oznakowane i oświetlone, a wyjścia otwierają się bez klucza.

PUNKTY KONTROLI W AUDYCIE

- P1 Czy drogi ewakuacyjne są drożne?
- P2 Czy wyjścia otwierają się bez klucza?
- P3 Czy oznakowanie i oświetlenie działa?

ILE KOSZTUJE NIEZGODNOŚĆ

KARA

Naruszenie przepisów ppoż. to wykroczenie z **art. 82 Kodeksu wykroczeń**, karane grzywną lub mandatem.

POZA KARĄ


Komendant PSP może wydać **decyzję nakazową** i **zakazać użytkowania** obiektu. Pożar z ofiarami to odpowiedzialność karna.

EGZEKWOWANIE W PRAKTYCE

Zakaz

PSP może decyzją **zakazać użytkowania** obiektu do czasu usunięcia zagrożenia.


✔ DOBRZE

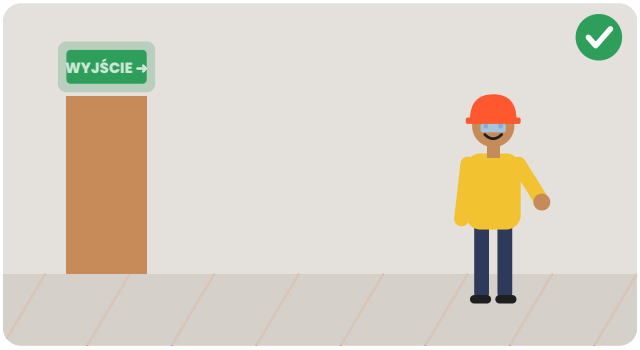

Wyjście drożne.

✖ ŹLE

ZAKAZ UŻYTKOWANIA

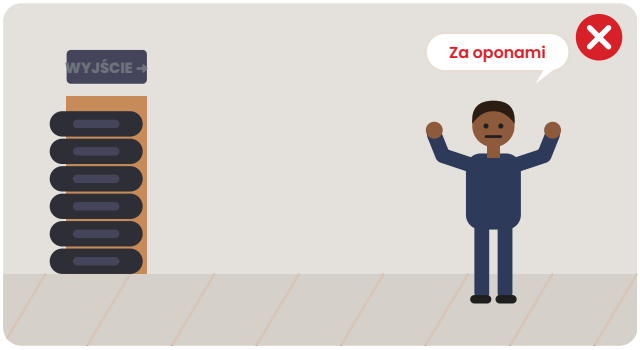

Wyjście zastawione oponami.

CEL

Zastawione wyjście zamienia pożar w tragedię.

NAPRAW W CIĄGU

◷ Natychmiast

KRYTERIA AUDYTU · ZGODNE, GDY

- Drożne
- Otwierane
- Oznakowane

JAK NAJLEPIEJ AUDYTOWAĆ

1. Przejdź wszystkie drogi

Dowody: Zdjęcia.

NAJGORSZY SCENARIUSZ Grzywna i **zakaz użytkowania**.

POZ-04 PPOŻ · PSP · STANDARD 04 Z 05

Gaśnice i przeglądy

Obszar **Cały obiekt** | Odpowiada **Kierownik obiektu** | Organ **Państwowa Straż Pożarna**

MAKSYMALNA KARA

Grzywna

Kodeks wykroczeń art. 82

Plus **decyzja nakazowa** i zakaz użytkowania

• WYSOKIE

PRZEPISY

PPOŻ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej · rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków · **Kodeks wykroczeń** art. 82 · Przeglądy sprzętu i instalacji ppoż. (co najmniej raz w roku)

CO SPRAWDZAMY

Gaśnice i instalacje (sygnalizacja, hydranty) mają przegląd co najmniej raz w roku, a pracownicy są przeszkoleni.

PUNKTY KONTROLI W AUDYCIE

- P1 Czy gaśnice mają aktualny przegląd?
- P2 Czy instalacje ppoż. są sprawdzane raz w roku?
- P3 Czy pracownicy są przeszkoleni?

ILE KOSZTUJE NIEZGODNOŚĆ

KARA

Naruszenie przepisów ppoż. to wykroczenie z **art. 82 Kodeksu wykroczeń**, karane grzywną lub mandatem.

POZA KARĄ


Komendant PSP może wydać **decyzję nakazową** i **zakazać użytkowania** obiektu. Pożar z ofiarami to odpowiedzialność karna.

EGZEKWOWANIE W PRAKTYCE

art. 82

Kodeks wykroczeń: kara za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

✔ DOBRZE

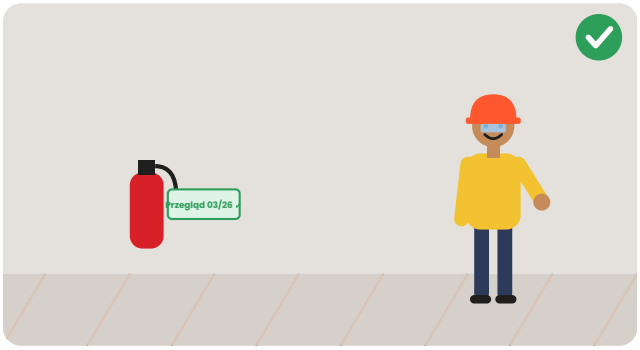

Aktualny przegląd.

✖ ŹLE

ZAKAZ UŻYTKOWANIA



Przegląd z 2023 r.

CEL

Niesprawny sprzęt nie pomoże w pożarze.

NAPRAW W CIĄGU

◷ 7 dni

KRYTERIA AUDYTU · ZGODNE, GDY

- ✔ Przeglądy
- ✔ Szkolenia

JAK NAJLEPIEJ AUDYTOWAĆ

1. Sprawdź etykiety

Dowody: Protokoły.

NAJGORSZY SCENARIUSZ Grzywna z **art. 82 KW**.

POZ-05 PPOŻ · PSP · STANDARD 05 Z 05

Pojazdy elektryczne

Obszar **Warsztat · Parking** | Odpowiada **Kierownik serwisu** | Organ **Państwowa Straż Pożarna**

MAKSYMALNA KARA

Grzywna

Kodeks wykroczeń art. 82

Plus **decyzja nakazowa** i zakaz użytkowania

• WYSOKIE

PRZEPISY

PPOŻ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej · rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków · **Kodeks wykroczeń** art. 82 · Ocena zagrożenia dla akumulatorów litowo-jonowych i ładowarek

CO SPRAWDZAMY

Uszkodzone auta elektryczne stoją w strefie kwarantanny z dala od budynku, ładowarki są zainstalowane zgodnie z przepisami, a pracownicy znają procedurę.

Kiedy dotyczy: Dealerzy sprzedający lub serwisujący EV i hybrydy.

PUNKTY KONTROLI W AUDYCIE

- P1 Czy jest strefa kwarantanny dla uszkodzonych EV?
- P2 Czy ładowarki są uwzględnione w ocenie zagrożenia?
- P3 Czy pracownicy znają procedurę?

ILE KOSZTUJE NIEZGODNOŚĆ

KARA

Naruszenie przepisów ppoż. to wykroczenie z **art. 82 Kodeksu wykroczeń**, karane grzywną lub mandatem.

POZA KARĄ


Komendant PSP może wydać **decyzję nakazową** i **zakazać użytkowania** obiektu. Pożar z ofiarami to odpowiedzialność karna.

EGZEKWOWANIE W PRAKTYCE

EV

Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się ponownie po kilku dniach.


✔ DOBRZE

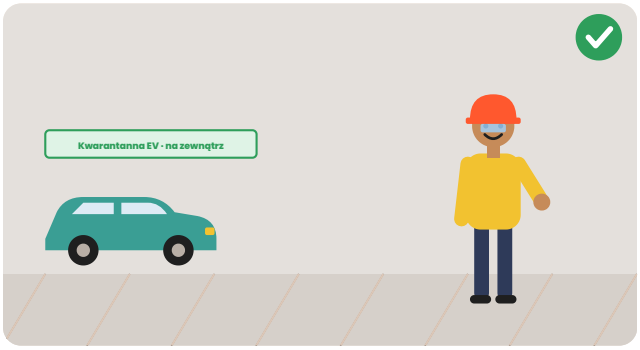

EV na zewnątrz.

✖ ŹLE

ZAKAZ UŻYTKOWANIA

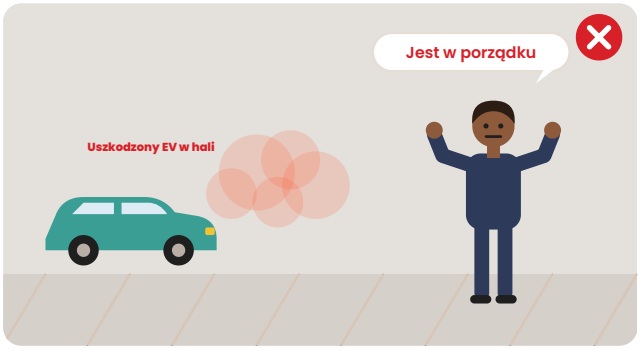

Uszkodzony EV w hali.

CEL

Pożar EV trudno ugasić.

NAPRAW W CIĄGU

72 godziny

KRYTERIA AUDYTU · ZGODNE, GDY

- Kwarantanna
- Ładowarki
- Procedura

JAK NAJLEPIEJ AUDYTOWAĆ

1. Obejdź strefy EV

Dowody: Zdjęcia + procedura.

NAJGORSZY SCENARIUSZ Pożar w salonie może **zniszczyć obiekt**.

NAPRAW, ZANIM PRZYJDZIE STRAŻ

Twój 30-dniowy plan: ppoż..

Dziś

- [ ] **POZ-02** Materiały łatwopalne
  Natychmiast
- [ ] **POZ-03** Drogi ewakuacyjne
  Natychmiast

Ten tydzień

- [ ] **POZ-05** Pojazdy elektryczne
  72 godziny
- [ ] **POZ-04** Gaśnice i przeglądy
  7 dni

Ten miesiąc

- [ ] **POZ-01** Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  30 dni

?/5 Policz zgodne punkty. Każde niezgodne to ryzyko **zamknięcia obiektu**.

ŹRÓDŁA

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej; Kodeks wykroczeń art. 82 · isap.sejm.gov.pl

Zastrzeżenie. Materiał pomocniczy do audytu; nie stanowi porady prawnej.

ZATWIERDZENIE AUDYTU

DEALER / LOKALIZACJA _____ AUDYTOR _____ DATA _____ WYNIK __ / 5

PODPIS DYREKTORA / WŁAŚCICIELA _____ PODPIS OSOBY ODP. ZA COMPLIANCE _____