autosmart

Edición 1 · España · 2026

• HASTA 6 M€ Extintores, salidas, pintura, VE

Protección contra incendios Guía de cumplimiento para empresas de automoción

Extintores, salidas, inflamables, plan de emergencia, inspecciones OCA y vehículos eléctricos: lo que revisa Industria **y por qué una salida bloqueada puede cerrar el taller.**



6 M€
multa máxima por infracción grave.

100 M€
multa máxima por infracción muy grave.

2–5 años
inspección periódica OCA.

6 estándares · 17 puntos de control · RSCIEI · RIPCI · Ley de Industria · Bien / mal · Plazos de corrección

2004 RSCIEI → **2017** RIPCI → **Hoy** VE en el taller → **El fuego no avisa.**

Documento de referencia para gerentes de concesionario, jefes de taller, técnicos de PRL y auditores · No constituye asesoramiento jurídico

Con la tecnología de **AutoSmart Audit**

POR QUÉ EXISTE ESTA GUÍA

Un incendio en el taller lo para todo.

La Ley de Industria sanciona con hasta **6 millones de euros** las infracciones graves y hasta **100 millones** las muy graves. La administración puede suspender la actividad y la aseguradora puede discutir el siniestro.

Esta guía cubre 6 estándares contra incendios para exposiciones y talleres.

DÓNDE NACE EL RIESGO

Extintores
Revisados
INC-01

Salidas
Libres
INC-02

Inflamables
En armario
INC-03

Emergencia
Plan y simulacro
INC-04

OCA
Inspección
INC-05

VE
Cuarentena
INC-06

QUIÉN LO HACE CUMPLIR

Industria (CCAA)
Consejerías
Inspección y multas

Ayuntamiento
Licencia de actividad
Bomberos y urbanismo

ITSS
Inspección de Trabajo
Plan de emergencia

Aseguradora
Póliza
Cobertura del siniestro

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Dirección
Responde de la seguridad del centro.

Mantenimiento
Controla revisiones e inspecciones.

Auditores
Recorren salidas, almacén y zona VE.

MULTAS, CIERRE Y PÉRDIDA TOTAL

Una salida bloqueada. Hasta 6 millones de euros.

La multa es solo el principio: **suspensión de la actividad**, licencia revisada y un seguro que puede no pagar.

LA ESCALERA DE SANCIONES

NIVEL 1
60.000 €
Infracción leve.

NIVEL 2
6 M€
Infracción grave.

NIVEL 3
100 M€
Infracción muy grave.

NIVEL 4
Cierre
Suspensión de la actividad.

CASOS Y DATOS REALES

QUIÉN	RESULTADO	QUÉ PASÓ
Ley de Industria art. 34	**100 M€** máximo	Las CCAA gradúan la multa.
RIPCI Extintores	**5 años** retimbrado	Revisión anual por empresa mantenedora.
RSCIEI OCA	**2–5 años**	Inspección según el riesgo.

INCENDIO
Taller parado
Meses sin facturar.

SEGURO
En disputa
Si no se cumplía la norma.

DESPUÉS
Responsables
Si hay **heridos**.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Una página por estándar. Salidas libres, extintores listos.

1. **Cabecera**: código, área, responsable y sanción máxima
2. **La norma**: qué organismo y qué normativa
3. **El coste**: multa, otras consecuencias y un caso real
4. **Bien / mal**: ilustraciones y cómo auditar

LOS 6 ESTÁNDARES

INC-01	Extintores e instalaciones	RIPCI	CRÍTICO	Hasta 6 M€	7 días	5
INC-02	Evacuación despejada	RSCIEI · CTE	CRÍTICO	Hasta 6 M€	Inmediato	6
INC-03	Inflamables controlados	RD 656/2017	CRÍTICO	Hasta 6 M€	24 horas	7
INC-04	Plan de emergencia	art. 20 LPRL	ALTO	Hasta 49.180 €	30 días	8
INC-05	Inspección periódica OCA	RSCIEI art. 7	CRÍTICO	Hasta 6 M€	30 días	9
INC-06	Vehículos eléctricos dañados	RSCIEI · LPRL	CRÍTICO	Hasta 6 M€	24 horas	10

PLAZO IDEAL DE CORRECCIÓN · DESDE EL ENVÍO DE LA AUDITORÍA

Inmediato	Parar ya · riesgo grave o incumplimiento evidente	1 est.
24 horas	Corregir en 1 día laborable	2 est.
7 días	Corregir en una semana · registros, avisos, formación	1 est.
30 días	Planificar y cerrar en un mes · procedimientos y sistemas	2 est.

CÓMO PUNTUAR CADA PUNTO DE CONTROL

CUMPLE

Todos los criterios se cumplen en el momento de la auditoría, con evidencias.

NO CUMPLE

Algún criterio no se cumple en el momento de la auditoría. Anota lo que viste y quién es responsable de corregirlo.

N/A

Solo si «Aplica cuando» lo excluye. Anota el motivo.

Nota. Los importes dependen de la comunidad autónoma. Las exposiciones y oficinas pueden regirse por el CTE en lugar del RSCIEI.

INC-01 INCENDIOS · INDUSTRIA · ESTÁNDAR 01 DE 06

Extintores e instalaciones

Área **Instalaciones** | Responsable **Responsable de mantenimiento** | Organismo **Industria CCAA**

SANCIÓN MÁXIMA

6 M€

infracción grave (Ley de Industria)

Muy grave: **hasta 100 M€** · posible **cierre**

• CRÍTICO

LA NORMA

RSCIEI

RSCIEI (RD 2267/2004, seguridad contra incendios en establecimientos industriales) · **RIPCI** (RD 513/2017) · **Ley 21/1992 de Industria** · **RIPCI (RD 513/2017)** – mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios

QUÉ COMPROBAMOS

Extintores, BIE, detección y alarma tienen revisión trimestral del titular y anual de empresa mantenedora habilitada, con etiqueta y acta.

PUNTOS DE CONTROL DE LA AUDITORÍA

- P1 ¿Hay revisión anual por empresa mantenedora?
- P2 ¿Hay registro de revisiones trimestrales?
- P3 ¿Los extintores son accesibles y señalizados?

LO QUE CUESTA INCUMPLIR

LA MULTA

La Ley de Industria sanciona las infracciones leves con hasta **60.000 €**, las graves con hasta **6 M€** y las muy graves con hasta **100 M€**.

MÁS ALLÁ DE LA MULTA


La administración puede **suspender la actividad** hasta que se corrija. El ayuntamiento puede revisar la licencia y la aseguradora puede negarse a pagar un siniestro.

CASOS REALES

5 años

retimbrado de extintores; revisión anual por **empresa mantenedora** y trimestral por el titular (RIPCI).


✔ ASÍ SÍ

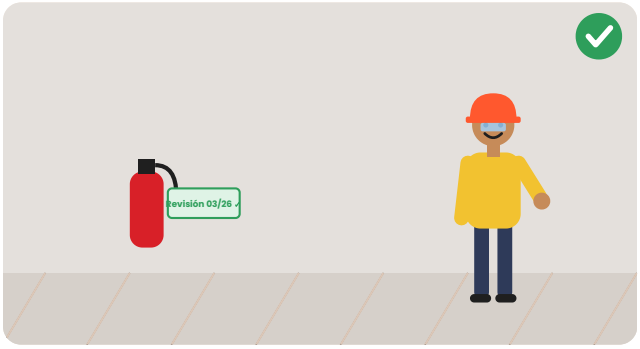

Extintor revisado.

✖ ASÍ NO

HASTA 6 M€

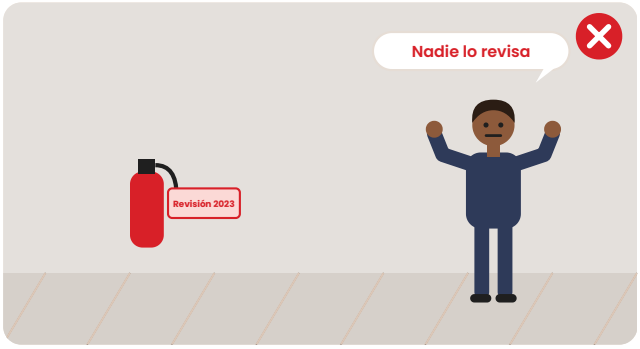

Revisión caducada.

OBJETIVO

Un extintor sin revisar puede no funcionar cuando haga falta.

CORREGIR EN

7 días

CRITERIOS · CUMPLE CUANDO

- Revisión anual
- Revisión trimestral
- Accesibles

CÓMO AUDITARLO

1. Revisa etiquetas y actas

Evidencias: Actas + fotos.

EL PEOR ESCENARIO Leve o grave: **hasta 60.000 € o 6 M€.**

INC-02 INCENDIOS · INDUSTRIA · ESTÁNDAR 02 DE 06

Evacuación despejada

Área **Todo el centro** | Responsable **Gerente** | Organismo **Industria CCAA**

SANCIÓN MÁXIMA

6 M€

infracción grave (Ley de Industria)

Muy grave: **hasta 100 M€** · posible **cierre**

• CRÍTICO

LA NORMA

RSCIEI

RSCIEI (RD 2267/2004, seguridad contra incendios en establecimientos industriales) · **RIPCI** (RD 513/2017) · **Ley 21/1992 de Industria** · **RSCIEI** · **CTE DB-SI** – evacuación, señalización y alumbrado de emergencia

QUÉ COMPROBAMOS

Salidas de emergencia libres, señalizadas y con alumbrado de emergencia que funciona. Nada se almacena delante.

PUNTOS DE CONTROL DE LA AUDITORÍA

- P1 ¿Están libres las salidas?
- P2 ¿Funciona el alumbrado de emergencia?
- P3 ¿Están señalizadas las rutas?

LO QUE CUESTA INCUMPLIR

LA MULTA

La Ley de Industria sanciona las infracciones leves con hasta **60.000 €**, las graves con hasta **6 M€** y las muy graves con hasta **100 M€**.

MÁS ALLÁ DE LA MULTA


La administración puede **suspender la actividad** hasta que se corrija. El ayuntamiento puede revisar la licencia y la aseguradora puede negarse a pagar un siniestro.

CASOS REALES

100 M€

multa máxima de la **Ley de Industria** por infracción muy grave; las CCAA gradúan la cuantía.

✔ ASÍ SÍ

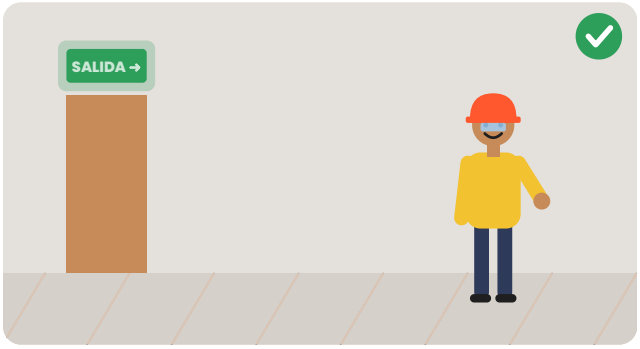

Salida libre.

✖ ASÍ NO

HASTA 6 M€



Salida bloqueada por neumáticos.

OBJETIVO

Una salida bloqueada convierte un incendio en tragedia.

CORREGIR EN

Inmediato

CRITERIOS · CUMPLE CUANDO

- Salidas libres
- Alumbrado
- Señalización

CÓMO AUDITARLO

1. Recorre todas las salidas

Evidencias: Fotos.

EL PEOR ESCENARIO Grave: **hasta 6 M€** y posible suspensión.

INC-03 INCENDIOS · INDUSTRIA · ESTÁNDAR 03 DE 06

Inflamables controlados

Área **Chapa y pintura** | Responsable **Jefe de chapa** | Organismo **Industria CCAA**

SANCIÓN MÁXIMA

6 M€

infracción grave (Ley de Industria)

Muy grave: **hasta 100 M€** · posible **cierre**

• CRÍTICO

LA NORMA

RSCIEI

RSCIEI (RD 2267/2004, seguridad contra incendios en establecimientos industriales) · **RIPCI** (RD 513/2017) · **Ley 21/1992 de Industria** · **RD 656/2017** – almacenamiento de productos químicos (APQ) · **RSCIEI**

QUÉ COMPROBAMOS

Pinturas, disolventes y combustibles se guardan en armarios de seguridad o almacenes adecuados, lejos de fuentes de ignición.

PUNTOS DE CONTROL DE LA AUDITORÍA

- **P1** ¿Están los inflamables en armarios de seguridad?
- **P2** ¿Hay cantidades pequeñas fuera del almacén?
- **P3** ¿Nada cerca de cuadros eléctricos?

LO QUE CUESTA INCUMPLIR

LA MULTA

La Ley de Industria sanciona las infracciones leves con hasta **60.000 €**, las graves con hasta **6 M€** y las muy graves con hasta **100 M€**.

MÁS ALLÁ DE LA MULTA


La administración puede **suspender la actividad** hasta que se corrija. El ayuntamiento puede revisar la licencia y la aseguradora puede negarse a pagar un siniestro.

CASOS REALES

100 M€

multa máxima de la **Ley de Industria** por infracción muy grave; las CCAA gradúan la cuantía.


✔ ASÍ SÍ

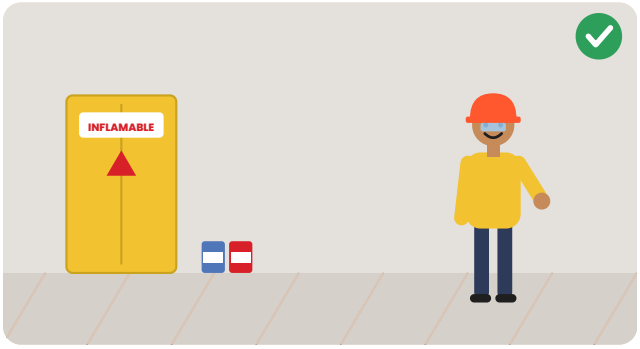

Armario de seguridad.

✖ ASÍ NO

HASTA 6 M€

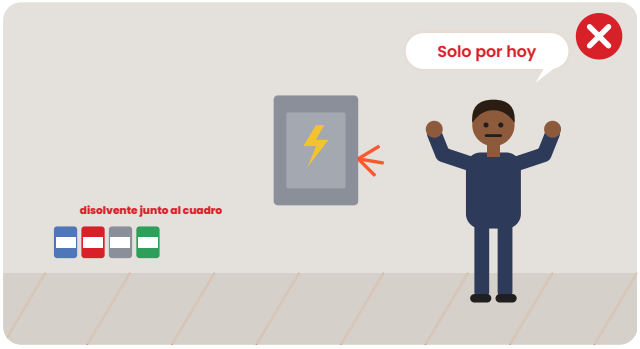

Disolvente junto al cuadro eléctrico.

OBJETIVO

La mayoría de los incendios de taller empiezan en pintura.

CORREGIR EN

24 horas

CRITERIOS · CUMPLE CUANDO

- Armarios
- Cantidades
- Distancias

CÓMO AUDITARLO

1. Revisa zona de pintura y almacén

Evidencias: Fotos.

EL PEOR ESCENARIO Grave: **hasta 6 M€**.

INC-04 INCENDIOS · INDUSTRIA · ESTÁNDAR 04 DE 06

Plan de emergencia

Área **Todo el centro** | Responsable **Técnico PRL** | Organismo **ITSS**

SANCIÓN MÁXIMA

49.180 €

infracción grave de PRL

Muy grave con riesgo grave: **983.736 €**

• ALTO

LA NORMA

RSCIEI

RSCIEI (RD 2267/2004, seguridad contra incendios en establecimientos industriales) · **RIPCI** (RD 513/2017) · **Ley 21/1992 de Industria** · **art. 20 LPRL** – medidas de emergencia · **RD 393/2007** – autoprotección (cuando aplica)

QUÉ COMPROBAMOS

Hay plan de emergencia actualizado para todo el centro, equipos de emergencia designados y un simulacro al año.

PUNTOS DE CONTROL DE LA AUDITORÍA

- P1 ¿Hay plan de emergencia actualizado?
- P2 ¿Hay equipos designados y formados?
- P3 ¿Se hace simulacro anual?

LO QUE CUESTA INCUMPLIR

LA MULTA

La Ley de Industria sanciona las infracciones leves con hasta **60.000 €**, las graves con hasta **6 M€** y las muy graves con hasta **100 M€**.

MÁS ALLÁ DE LA MULTA


La administración puede **suspender la actividad** hasta que se corrija. El ayuntamiento puede revisar la licencia y la aseguradora puede negarse a pagar un siniestro.

CASOS REALES

100 M€

multa máxima de la **Ley de Industria** por infracción muy grave; las CCAA gradúan la cuantía.


✔ ASÍ SÍ

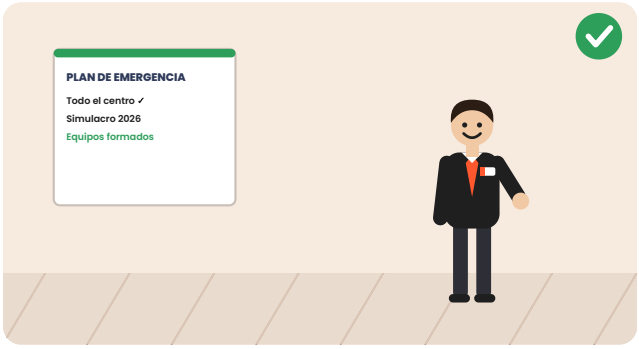

Plan actual y simulacro.

✖ ASÍ NO

49.180 €

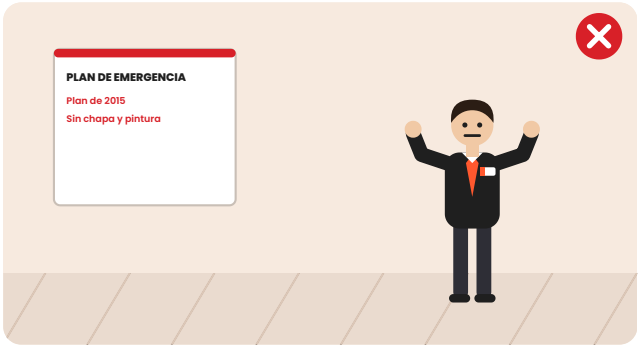

Plan de 2015.

OBJETIVO

Sin plan, nadie sabe qué hacer.

CORREGIR EN

◷ 30 días

CRITERIOS · CUMPLE CUANDO

- Plan
- Equipos
- Simulacro

CÓMO AUDITARLO

1. Pide plan y acta de simulacro

Evidencias: Plan + acta.

EL PEOR ESCENARIO Infracción de PRL: **hasta 49.180 €** (grave).

INC-05 INCENDIOS · INDUSTRIA · ESTÁNDAR 05 DE 06

Inspección periódica OCA

Área **Instalaciones** | Responsable **Gerente** | Organismo **Industria CCAA**

SANCIÓN MÁXIMA

6 M€

infracción grave (Ley de Industria)

Muy grave: **hasta 100 M€** · posible **cierre**

• CRÍTICO

LA NORMA

RSCIEI

RSCIEI (RD 2267/2004, seguridad contra incendios en establecimientos industriales) · **RIPCI** (RD 513/2017) · **Ley 21/1992 de Industria** · **RSCIEI** – inspecciones periódicas por organismo de control

QUÉ COMPROBAMOS

El establecimiento industrial (taller) tiene inspección periódica de un OCA según su nivel de riesgo (cada 5, 3 o 2 años) y corrige los defectos.

PUNTOS DE CONTROL DE LA AUDITORÍA

- P1 ¿Hay acta de la última inspección OCA?
- P2 ¿Se han corregido los defectos?
- P3 ¿Está al día según el nivel de riesgo?

LO QUE CUESTA INCUMPLIR

LA MULTA

La Ley de Industria sanciona las infracciones leves con hasta **60.000 €**, las graves con hasta **6 M€** y las muy graves con hasta **100 M€**.

MÁS ALLÁ DE LA MULTA

La administración puede **suspender la actividad** hasta que se corrija. El ayuntamiento puede revisar la licencia y la aseguradora puede negarse a pagar un siniestro.

CASOS REALES

2–5 años

inspección periódica por un **organismo de control (OCA)** según el riesgo del establecimiento (RSCIEI).

✔ ASÍ SÍ



Inspección al día.

✖ ASÍ NO

HASTA 6 M€



Sin inspección desde 2017.

OBJETIVO

La inspección OCA es obligatoria aunque nadie la reclame.

CORREGIR EN

30 días

CRITERIOS · CUMPLE CUANDO

- Acta OCA
- Defectos corregidos
- Periodicidad

CÓMO AUDITARLO

1. Pide el acta y el nivel de riesgo

Evidencias: Acta OCA.

EL PEOR ESCENARIO Grave: **hasta 6 M€**.

INC-06 INCENDIOS · INDUSTRIA · ESTÁNDAR 06 DE 06

Vehículos eléctricos dañados

Área **Taller** | Responsable **Jefe de taller** | Organismo **Industria CCAA**

SANCIÓN MÁXIMA

6 M€

infracción grave (Ley de Industria)

Muy grave: **hasta 100 M€** · posible **cierre**

• CRÍTICO

LA NORMA

RSCIEI

RSCIEI (RD 2267/2004, seguridad contra incendios en establecimientos industriales) · **RIPCI** (RD 513/2017) · **Ley 21/1992 de Industria** · **Evaluación de riesgos** – baterías de alta tensión dañadas

QUÉ COMPROBAMOS

Los vehículos eléctricos con batería dañada se aparcan en una zona de cuarentena exterior, alejados de edificios y otros coches.

PUNTOS DE CONTROL DE LA AUDITORÍA

- P1 ¿Hay zona de cuarentena para VE dañados?
- P2 ¿Hay procedimiento escrito?

LO QUE CUESTA INCUMPLIR

LA MULTA

La Ley de Industria sanciona las infracciones leves con hasta **60.000 €**, las graves con hasta **6 M€** y las muy graves con hasta **100 M€**.

MÁS ALLÁ DE LA MULTA


La administración puede **suspender la actividad** hasta que se corrija. El ayuntamiento puede revisar la licencia y la aseguradora puede negarse a pagar un siniestro.

CASOS REALES

100 M€

multa máxima de la **Ley de Industria** por infracción muy grave; las CCAA gradúan la cuantía.


✔ ASÍ SÍ

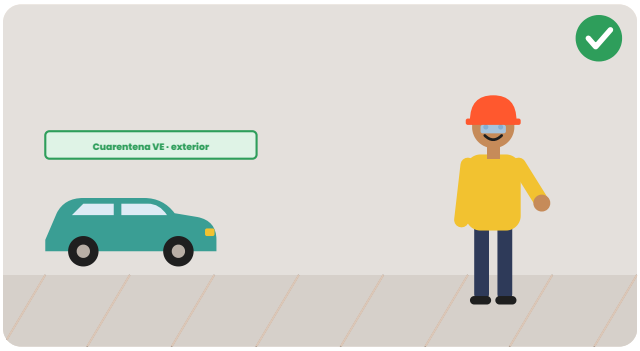

VE en cuarentena exterior.

✖ ASÍ NO

HASTA 6 M€

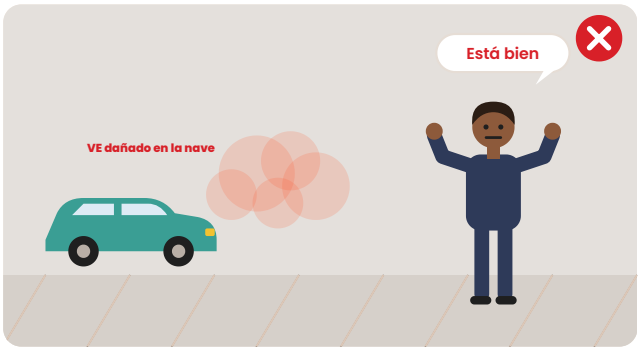

VE dañado dentro de la nave.

OBJETIVO

Una batería dañada puede incendiarse horas o días después.

CORREGIR EN

24 horas

CRITERIOS · CUMPLE CUANDO

- Cuarentena
- Procedimiento

CÓMO AUDITARLO

1. Pregunta dónde se dejan los VE siniestrados

Evidencias: Fotos + procedimiento.

EL PEOR ESCENARIO Multa y **pérdida total** si arde la nave.

RECORRE EL CENTRO HOY

Tu plan de acción de 30 días: incendios.

Hoy

- [ ] **INC-02** Evacuación despejada
  ◷ **Inmediato**
- [ ] **INC-03** Inflamables controlados
  ◷ **24 horas**
- [ ] **INC-06** Vehículos eléctricos dañados
  ◷ **24 horas**

Esta semana

- [ ] **INC-01** Extintores e instalaciones
  ◷ **7 días**

Este mes

- [ ] **INC-04** Plan de emergencia
  ◷ **30 días**
- [ ] **INC-05** Inspección periódica OCA
  ◷ **30 días**

?/6 Cuenta los puntos que cumplen. Una salida bloqueada puede suponer **hasta 6 M€** y el cierre.

FUENTES

- Ifisa: sanciones de la Ley de Industria · ifisa.es
- Ley 21/1992, de Industria · boe.es
- RD 2267/2004 (RSCIEI) y RD 513/2017 (RIPCI) · boe.es

Aviso legal. Material de apoyo para auditorías; no constituye asesoramiento jurídico.

FIRMA DE LA AUDITORÍA

CONCESIONARIO / CENTRO	AUDITOR	FECHA	NOTA __ / 6

FIRMA DEL GERENTE / DIRECTOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO